

届出記入例

様式第6（第八条関係）

特定施設設置届出書

届出は、工事着手の
60 日前までに

（和暦）〇〇年〇〇月〇〇日

岐阜市水道事業及び下水道事業管理者 殿

個人の場合は、屋号を
含め記入

住 所 岐阜市〇〇町〇〇番地
申請者 氏名又は名称及び (株)〇〇〇
法人にあつてはそ 代表取締役 〇〇太郎
の代表者の氏名
電話番号 058-〇〇〇-〇〇〇〇

下水道法第12条の3第1項の規定により、特定施設の設置について、次のとおり届け出ます。

工場又は事業場の名称	(株)〇〇〇 岐阜営業所	※整 理 番 号	
工場又は事業場の所在地	岐阜市〇〇町〇〇番地	※受理年月日	年 月 日
特 定 施 設 の 種 類	71 自動式車両洗浄施設	※施 設 番 号	
△ 特 定 施 設 の 構 造	別紙2のとおり。	※審 査 結 果	
△特定施設の使用方法	別紙3のとおり。	※ 備 考	
△汚水の処理の方法	別紙4のとおり。		
△下水の量及び水質	別紙5のとおり。		
△用水及び排水の系統	別紙6のとおり。		

- 備考 1 △印の欄の記載については、別紙によることとし、かつ、できる限り、図面・表等を利用すること。
- 2 ※印の欄には、記載しないこと。
- 3 届出書及び別紙の用紙の大きさは、図面・表等やむを得ないものを除き、日本産業規格A4とすること。

2 特定施設の構造

2	特定施設の名称	自動洗車機〇〇		
2-イ	型 式	(株)〇〇製 G-50型	 カタログ等仕様の わかる資料を添付 すること	
	構 造	鋼鉄製		
	台 数	1台		
	主 要 寸 法	幅 3,600mm 高 2,700mm 奥 2,600mm		
	能 力	処理能力10台/h 所要時間 5分/台		
	主 要 装 置 の 配 置	別添第 Ⅰ 図		別添第 図
2-ロ	工事着手予定年月日	〇〇年10月1日		
	完 成 予 定 年 月 日	〇〇年11月30日		
	使用開始予定年月日	〇〇年12月1日		
2-ハ	参 考 事 項			

3 特定施設の使用の方法

3-イ	設 置 場 所	別添第 Ⅰ 図	別添第 Ⅱ 図	別添第 Ⅲ 図
3-ロ	操 業 の 系 統	別添第 Ⅰ 図	別添第 Ⅱ 図	別添第 Ⅲ 図
3-ハ	使用時間の間隔	随時		
	1日の使用時間	3時間		
	季節的変動	無し		
3-ニ	原材料の種類	洗剤・ワックス		
	使用の方法	希釈し噴霧		
	1日の使用量	洗剤 0.15 L/日 ワックス0.4 L/日		
3-ホ	通 常 質	水量 m ³ /日	2.0	
		pH	7.0	
		BOD	30 mg/l	
		COD	25 mg/l	
		SS	35 mg/l	
		n-ヘキサン	20 mg/l	
	最 大 質	水量 m ³ /日	3.0	
		pH	7.0	
		BOD	35 mg/l	
		COD	30 mg/l	
		SS	40 mg/l	
		n-ヘキサン	25 mg/l	
3-ヘ	参 考 事 項			

(注) 水質記載事項については、当該特定事業場から排除される下水に係る水質の基準が定められた事項に限る。

4 汚水の処理の方法

4	汚 水 処 理 施 設	油水分離槽														
4-イ	設 置 場 所	別添第 Ⅰ 図					別添第 図									
4-ロ	工事着手予定年月日	〇〇年10月1日														
	完 成 予 定 年 月 日	〇〇年11月30日														
	使用開始予定年月日	〇〇年12月1日														
4-ハ	型 式 ・ 台 数	4槽式・1台					構造図を添付すること									
	構 造	鉄筋コンクリート														
	主 要 寸 法	900×900×1,100(mm)×4槽														
	能 力	10.0 m ³ /日														
	処 理 の 方 法	浮上分離														
4-ニ	処 理 の 系 統	6用水及び排水の系統 参照					別添第 図									
4-ホ	集水および導水方法	自然流下														
4-ヘ	使 用 時 間 間 隔	連続														
	1 日 の 使 用 時 間	12時間					他に流入する水がない場合は 3ホの水量と同じ量									
	季 節 的 変 動	なし														
4-ト	処 理 に 要 す る 消 耗 材 の 量	なし														
4-チ	通 常	水 量 m ³ /日	2.0													
		水 質 pH	BOD	COD	SS	n-ヘキサン										
		処 理 前	7.0	30mg/l	25mg/l	35mg/l	20mg/l									
		処 理 後	7.0	18mg/l	15mg/l	10mg/l	2mg/l									
	最 大	水 量 m ³ /日	3.0					処理後の水質は下水排除基準に適合していること								
		水 質 pH	BOD	COD	SS	n-ヘキサン										
		処 理 前	7.0	35mg/l	30mg/l	40mg/l	25mg/l									
		処 理 後	7.0	20mg/l	18mg/l	15mg/l	3mg/l									
4-リ	残 査 の 種 類 と 1 カ 月 の 量	廃油5㍑、土砂15kg														
	残 査 の 処 理 方 法	産業廃棄物処理業者に委託														
4-ヌ	公 共 下 水 道 へ の 排 除 方 法	自然流下														
4-ル	参 考 事 項															

(注) 水質記載項目については、当該特定事業場から排除される下水に係る水質の基準が定められた項目に限る。

5 公共下水道に排除される下水の量及び水質


5-イ	通 常							
	排 出 口 の 名 称	水 量 m ³ /日	水 質					
			pH	BOD	COD	SS	n-ヘキサン	
	排出口1	3.0						
	内訳(事業系)	2.0	7.0	18mg/l	15mg/l	10mg/l	2mg/l	
	排出口2	0.5						
	最							
	排 出 口 の 名 称	水 量 m ³ /日	水 質					
			pH	BOD	COD	SS	n-ヘキサン	
	排出口1	4.0						
	内訳(事業系)	3.0	7.0	20mg/l	18mg/l	15mg/l	3mg/l	
	排出口2	0.5						
5-ロ								

排出口ごとに記載してください。事業系排水を含む排出口については、内訳としてその水量と水質を記載して下さい。

(注) 水質記載項目については、当該特定事業場から排除される下水に係る水質の基準が定められた項目に限る。

6 用水及び排水の系統

用水排水系統図

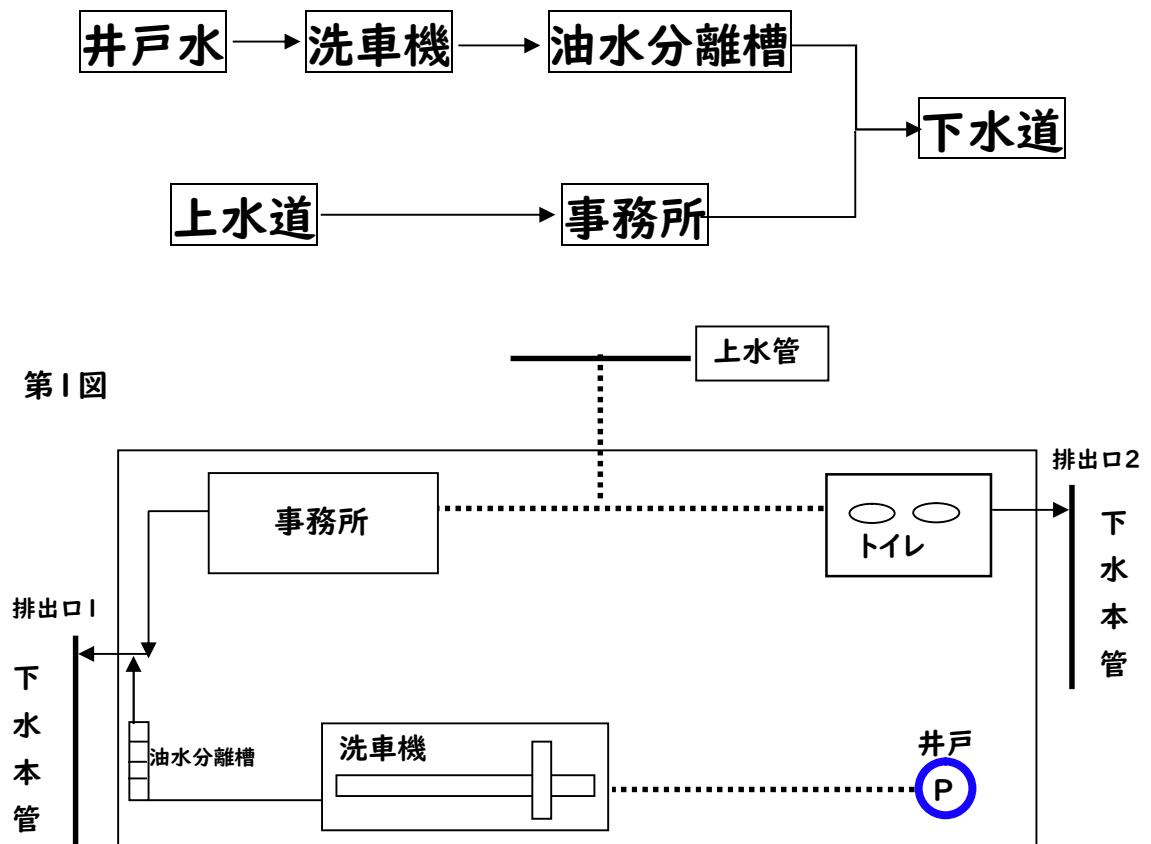

用途別 水使用量	用途	使用量 $\text{m}^3/\text{日}$	用途	使用量 $\text{m}^3/\text{日}$
	ボイラー用水		冷却用水	
	原料用水	特定施設等から 出る事業系排水	温調用水	事務所・トイレ 等で使用する水
	製品処理洗浄用水	2.0	その他	1.5
水源別取水量	水源	取水量 $\text{m}^3/\text{日}$	水源	取水量 $\text{m}^3/\text{日}$
	工業用水道		伏流水	
	上水道	1.5	井戸水	2.0
	地表水		その他	

参考事項

資 本 金	10,000,000 円	従 業 員 数	20 人
主 要 製 品	ガソリンスタンド	操 業 時 間	8 時～ 20 時
敷 地 面 積	1,000 m ²	建 物 面 積	100 m ²
担当部課係電話	058-000-0000	担 当 者	〇〇 〇〇

付近見取図（案内図）

