

水のこえ

第43号

発行日 平成30年6月1日

目次



- 1ページ ◆岩野田配水池・加圧施設の稼働を開始しました！
- 2ページ ◆水道料金・下水料金のお支払は、必ず納期限までに！
◆転居のお届けはお早めに！
◆助成制度のご案内
◆下水道へ接続しましょう。
- 3ページ ◆平成30年度 水道事業会計・下水道事業会計 予算のあらまし
- 4ページ ◆岐阜市の水道施設について
- 5ページ ◆安全な水道水をお届けするために
- 6・7ページ ◆給水装置・排水設備の工事は指定給水装置工事事業者・下水道排水設備指定工事店にご依頼ください。
- 8ページ ◆井戸水メーターを設置しましょう。
◆環境にやさしい「りん酸肥料『岐阜の大地』」を使用してみませんか？
◆ペットボトル水「清流 長良川の雫（しずく）」を販売中です。
◆窓口のご案内

岩野田配水池・加圧施設の稼働を開始しました！

岐阜市では、岩野田水源を廃止し、長良川沿いの雄総水源からの配水に切り替えるため、新たに配水池・加圧施設を建設する工事を平成27年8月から進めてきました。

このたび工事が完了し、平成30年3月に両施設の稼働を開始しましたので、皆様にご紹介します。



常磐、岩野田及び岩野田北地区にお住まいの皆様へ水道水をお届けするための施設です。

施設の概要

- 配水池
 - 【形式】プレストレストコンクリート造
 - 【構造】同一円心2槽構造
 - 【貯水量】4,000㎡
- 加圧施設
 - 【建物】鉄筋コンクリート造
(地上1階・地下1階)
 - 【ポンプ】配水ポンプ 全5台
(常磐地区2台、岩野田・岩野田北地区3台)



内部の様子

岩野田配水池に貯めておくことができる4,000㎡の水道水は、常磐、岩野田及び岩野田北地区にお住まいの皆様が使用する水量の約12時間分に相当します。このような配水池を備えることにより、時間により変動する給水需要に対応するとともに、非常時にも一定時間水道水をお届けすることができます。

雄総水源から送られてきた水道水を配水池へ貯めるための水道管（直径350mm）です。



接続する水道管

4ページでは、岐阜市の水道施設について紹介します。

問合せ先 施設課 ☎259-7515

水道料金・下水料金のお支払は、必ず納期限までに！

納期限を過ぎると・・・

☑給水を停止する場合があります。

→給水を再開するには「滞納額の全額納付」又は「滞納額の1/2以上の納付かつ残額の納付誓約」が必要です。

☑下水料金は、延滞金がかかる場合があります。

→下水料金の額及び延滞期間に応じ、所定の額が加算されます。また、特別な事情がない限り延滞金を減免することはできません。



☐座振替をご利用ください

- ・金融機関又は郵便局の窓口で受け付けています（届出印が必要です。）。
- ・お手続後、口座振替の開始までは1～2か月かかります。それまでは引き続き納付書でお支払ください。

問合せ先 営業課 料金・徴収係 ☎259-7516

転居のお届けはお早めに！

問合せ先 上下水道料金センター ☎266-8835

住所移転等により、水道・下水道の使用開始や中止等、使用状況に変更があるときは、お早めのご連絡をお願いします。

＜インターネットでのお手続はこちら＞ <https://www.jenets.jp/cs/index.cgi?area=04>

- ・使用の開始又は中止のお手続に限りです。開始日又は中止日をご指定いただけます（申込日の3営業日後～1か月後）。
- ・3営業日以内に確認のお電話をいたします。 ※お急ぎの場合は、お電話でのお手続をお願いします。

助成制度のご案内

問合せ先 営業課 負担金・普及係 ☎259-7520

より多くの皆様に水道・下水道をご利用いただくため、工事の施工に際し各種の助成制度を設けております。お気軽にお問い合わせください。

なお、下水道が使えるようになった区域にお住まいの方は、法律で下水道への接続義務が課せられていますので、早期に接続工事を実施していただきますようお願いいたします。

	名称	概要	助成額
水道	①水道水切替工事助成金	井戸水から全て水道水へ切り替えていただく際に交付します。	下水道使用者の方 4万円 それ以外の方 2万円
	②水洗便所改造等工事助成金	下水道への接続工事を行う際に交付します。	市民税が均等割のみ又は非課税の方 3万円 それ以外の方 2万円
下水道	③共用管布設工事助成金	公道に面しない2戸以上の住宅が共同で使用する排水管を布設する際に交付します。	1戸につき 5,000円
	④水路越工事助成金	水路を超えて排水管を布設する場合に交付します。	伏越し（水路の地下に排水管を布設） 幅員に応じ83,000～95,000円 上越し（水路上部を横断して排水管を布設） 幅員に応じ80,000～116,000円

※①は、既に井戸水と水道水を併用している場合は交付できません。

※②及び③は、下水道が使えるようになった日から、くみ取便所は3年以内、それ以外は1年以内の切替工事であることが条件です。

融資あっ旋及び利子補給制度もございますので、詳しくは問合せ先までご連絡ください。

下水道へ接続しましょう。

◆新たに下記の地域で下水道の使用が可能になりました◆

生活環境の改善や自然環境の保全のため、一日も早い下水道への接続をお願いします。



（平成30年3月30日から）

山泉岩明光、福富町田、加野2丁目、加野5丁目、太郎丸北浦、春近古市場南、琴塚2丁目、切通7丁目、東中島1丁目、岩田東2丁目、茶屋新田1丁目、日置江4丁目、柳津町下佐波1丁目、水主町1丁目、西部本郷3丁目、西部辰新2丁目、六条江東2丁目、東鶏6丁目、一日市場、正木西町、栗野、岩崎、岩崎3丁目、古市場、下西郷1丁目、中西郷5丁目、寺田7丁目、黒野南4丁目のそれぞれ一部

（平成30年6月末日予定箇所）

水主町1丁目、岩田西1丁目、芋島1丁目、加野7丁目のそれぞれ一部

※接続工事は、6、7ページ掲載の排水設備指定工事店へご依頼ください。

※下水道が整備された区域に土地をお持ちの方には、下水道への接続の有無にかかわらず、下水道受益者負担金として、整備費の一部を土地面積に応じて一度限り負担していただくこととなります。


※上記の区域の土地所有者の方には、平成30年7月上旬に受益者負担金の納入通知書をお送りしますので、期限内に納めてください。

問合せ先 下水道本管の布設に関すること 下水道事業課 拡張係 ☎259-7514
受益者負担金に関すること 営業課 負担金・普及係 ☎259-7520

平成30年度 水道事業会計・下水道事業会計予算のあらまし

■水道事業会計


(消費税込)

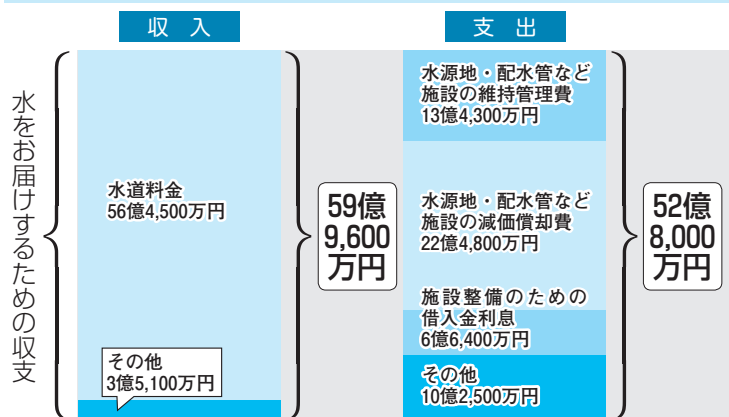

平成30年度の主な事業

- 配水管の布設替え
 - ☞耐震化をはじめとした災害対策及び老朽化対策として、配水管の布設替えを推進します。
- 水源地の設備更新
 - ☞安定した給水を維持するため、老朽化した水源地設備の更新を行います。

※水をお届けするための収入と支出の差額7億1,600万円は、純利益及び消費税計算上の差額です。

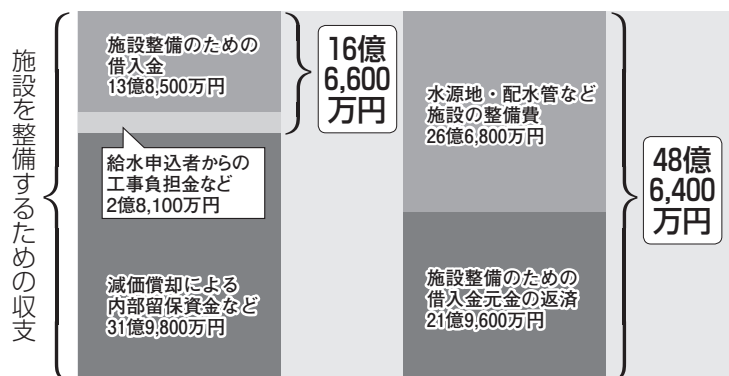


市内の配水管の約1%に当たる約26kmの布設替えを実施する予定です。



Dr. すいどー

■下水道事業会計


(消費税込)

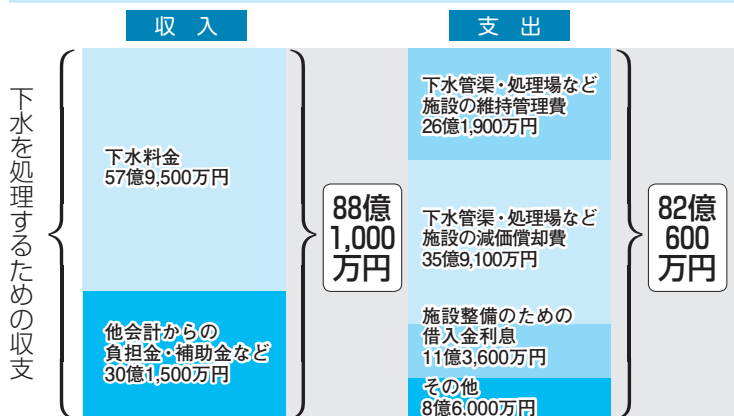

平成30年度の主な事業

- 下水管渠の耐震化
 - ☞重要な管渠の耐震化を図るため、中部処理区の幹線（バイパス管）の整備に取り組みます。
- プラント（下水処理場）の改築
 - ☞将来にわたって安定的に下水処理を行うため、老朽化した中部プラントの全面改築に取り組みます。

※下水を処理するための収入と支出の差額6億400万円は、純利益及び消費税計算上の差額です。

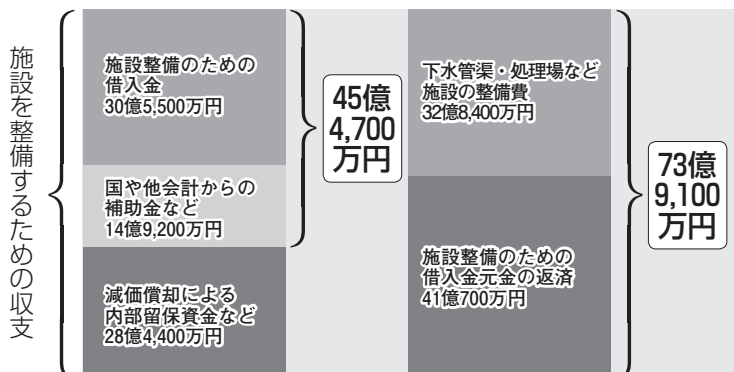

中部プラントの改築は、平成19年度から取り組んできた大規模な事業ですが、平成30年度に工事が完了する予定です。



下水道マスコットキャラクター「スイスイ」

問合せ先 上下水道事業政策課 財政係 ☎259-7878

～岐阜市の水道施設について～


岐阜市では、広大な市域に水道水を安定的に供給するため、1ページに記載した岩野田配水池・加圧施設のほかに、市内各所に様々な水道施設を設置しています。ここでは、岐阜市の給水区域や各水道施設の役割などをご紹介します。

【給水区域と水源地】



【各施設の役割】

～ご家庭に水が届くまで～

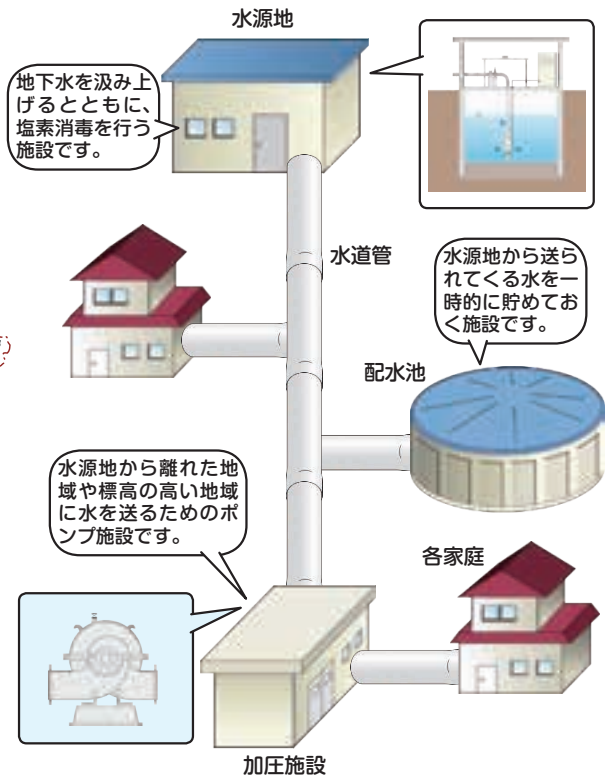

岐阜市の水道水源は、非常に良質な地下水であるため、河川の水を利用する場合のような「浄水場」がありません。

※水道管は複雑に繋がっているため、各給水ブロック内においては、特定の水源地の水のみがご家庭に届くわけではありません。



〈鏡岩水源地〉



〈雄総水源地〉

平成29年度末で、水源地17箇所、配水池38箇所、加圧施設21箇所が稼働しています。

岐阜市では効率的な施設管理を図るため、水源地の統廃合を進めています。岩野田水源地に続き、今後も小規模な水源地を対象に、順次、統廃合を実施していく予定です。



Dr. すいどー

「水の資料館」のご案内

岐阜市の水道の歴史などを紹介する資料館です。昭和40年代までエンジン室として使用された建物で、平成13年には国の登録有形文化財に指定されています。お近くにお越しの際は、ぜひお立ち寄りください。
※入館無料・ご自由に見学いただけます。

- 所在地 岐阜市鏡岩408-2
- 開館時間 9時30分～16時00分
- 休館日 毎週月曜日（祝日の場合は翌日）・12月29日～1月3日




問合せ先 水道施設の建設・改築に関すること 施設課 ☎259-7515
水道施設の維持管理に関すること 施設課 水源管理室 ☎259-7525

安全な水道水をお届けするために

◆水道の管理区分について


給水装置は、利用者の皆様の財産です。公道部分を除き、原則としてお客様自身で適切に管理していただく必要があります。

【戸建て住宅の場合】

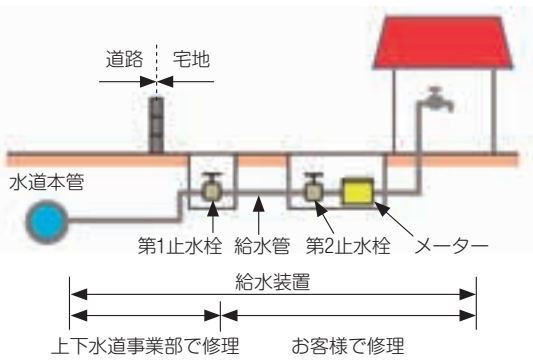

※上下水道事業部で修理するのは、水道本管から最初の止水栓までです。なお、止水栓は1つの場合もあります。
 ※メーターと給水管の接続部から漏水している時は、パッキンの交換を行いますので上下水道料金センター（266-8835）までご連絡ください。

【ビル・集合住宅などの場合】

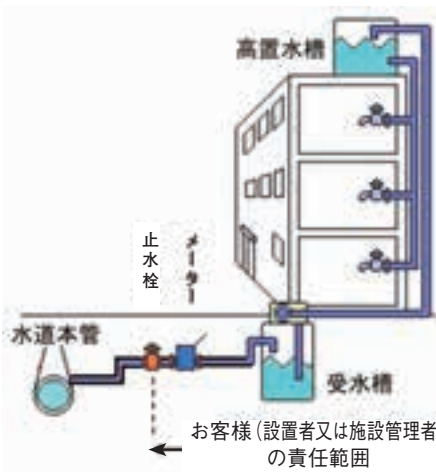

※受水槽や高置水槽は全てのビルに設置されているわけではありません。

受水槽や高置水槽を経由して水道水を供給する水道施設を「貯水槽水道」といいます。



◆水道の水質検査について

上下水道事業部では、水質検査計画を策定して様々な検査を行っています。検査計画や検査方法、検査結果についてお知りになりたい場合は、ホームページをご覧ください。また、ご家庭の水質が気になる場合も、お気軽にお問い合わせください。

◆貯水槽水道の適切な管理をお願いします

貯水槽水道は市の水道施設ではなく、建物所有者の私有財産です。お客様（設置者又は施設管理者）の責任において、適切に管理していただく必要があります。
 次のことに気を付けてください。


- ・1年に1回定期的に清掃し、水質検査を行ってください。
- ・貯水槽の状態や周囲の状況を定期的に点検してください。
- ・異常がある場合は、直ちに給水を停止し、利用者に周知してください。
- ・貯水槽水道の管理についての詳細は、岐阜市保健所生活衛生課（☎252-7195）へお問い合わせください。

よくある質問

Q.水道水が白く見えるときは？

→コップなどに水を汲み、数分置いて透明になる場合は問題ありません。水中の空気が細かな泡（気泡）となって見えていたことが原因です。

※透明にならない場合や沈殿物がある場合は、水質管理課までお問い合わせください。



Q.浴槽や洗面台が青くなるのはなぜ？

→「銅石鹸」が原因です。給湯設備には銅管が使用されていることが多く、溶け出した微量の銅と、石鹸や湯垢に含まれる脂肪酸が反応して銅石鹸が発生します。

予防のため、日頃のこまめな清掃が大切です。もし、銅石鹸が付着してしまった場合は、中性洗剤（落ちにくいときはアルカリ洗剤）を少量付けたスポンジですり、よく洗い流してください。



問合せ先	給水装置（第1止水栓より家屋側）に関する事	営業課 審査係・指導係	☎259-7519
	水道本管・給水装置（道路内～第1止水栓）に関する事	維持管理課	☎259-7788
	貯水槽水道・水質検査に関する事	水質管理課 水道検査係	☎259-7521

下水道排水設備指定工事店にご依頼ください。(平成30年4月1日現在)

■お客様がお住まいの地区にかかわらず、地区の内外の指定工事事業者・指定工事店を自由に選ぶことが可能です。
■この一覧表の内容については、随時変更が生じます。最新の内容は、岐阜市下水道事業部ホームページにてご覧いただけます。

地区(校区)	業者名	住所	電話番号	指定内容
柳津	(有)廣瀬工務店	柳津町北塚1丁目23番地	058-388-3440	給水
	(有)アテックホーム	高屋町2丁目32番地2	0584-71-4655	給水・排水
	大垣設備(株)	荒尾町1810番地の74	0584-91-1587	給水・排水
	加納水道設備(株)	三津屋町2丁目56番地	0584-74-3912	給水・排水
	(株)児玉建設	中野町2丁目66番地	0584-78-8777	給水・排水
	(有)サンエコー	牧野町4丁目103番地11	0584-91-8618	給水・排水
	城西設備	墨俣町墨俣525番地	0584-62-5549	給水・排水
	新幸ホーム(株)	墨俣町墨俣1052番地の1	0584-62-6296	給水・排水
	(株)大広商事	東前2丁目18番地の3	0584-74-8811	給水・排水
	林工業(株)	馬場町2番地	0584-81-5316	給水・排水
	豊和設備(株)	長松町1087番地の1	0584-91-1173	給水・排水
	美濃工研(株)	本今4丁目136番地1	0584-89-5720	給水・排水
	森川設備	外洲2丁目148番地9	0584-89-6704	給水・排水
	(株)安田電機管工	新田町4丁目36番地	0584-89-6077	給水
	石原設備	春里町3丁目1番5号	0575-23-0229	給水
	(有)井上管工	武芸川町平311番地	0575-46-3163	給水・排水
	(有)大野管工事	倉知138番地	0575-23-9202	給水・排水
	(有)小澤設備工業	上白金943番地の6	0575-28-2080	給水・排水
	三和住宅設備(株)	倉知3027番地の1	0575-24-0885	給水・排水
	(有)荘加工業	美和町3番地	0575-25-0341	給水
	(有)シンエイ設備	倉知4418番地の1	0575-22-4817	給水・排水
	杉岡設備	市平資580-1	0575-23-6135	給水・排水
	セイショウ(株)	武芸川町高野上江尻145番地の3	0575-46-2798	給水
	(株)長沼水道工業所	本町4丁目7番地	0575-22-0205	給水・排水
	(有)西部設備	中之保3668番地1	0575-49-3036	給水・排水
	(有)波多野設備	東町1丁目5番2号	0575-22-6765	給水・排水
(有)早川水道工業	明生町5丁目1番6号	0575-22-2895	給水・排水	

地区(校区)	業者名	住所	電話番号	指定内容
山県市	モリタ(株)	高木92-1	0581-32-9900	給水・排水
	(株)吉田住設	中洞446番地の2	0581-52-2038	給水・排水
	浅野設備工業	本田1552-19	058-326-5172	給水
	(株)今北 岐阜営業所	別府2261-5	058-326-3484	給水
	(株)三菱	本田1552-101	058-327-5823	給水
	廣和建設(株) 岐阜支店	野白新田85番地3	058-326-6996	給水
	(株)高田無線住設	呂久1061番地	0584-81-6951	給水
	高松設備工業(株)	十八条140番地3	058-322-3935	給水・排水
	服部設備	福里434-6	058-326-6631	給水・排水
	(株)不二産業	本田795	058-326-3427	給水・排水
	(有)松野住設	穂積2270-2	058-326-3658	給水
	光栄組	田之上829番地1	058-328-2799	給水
	(有)ヤマト設備	牛牧458番地1	058-327-8536	給水
	愛河設備(株)	北野267番地	058-324-0904	給水・排水
	(株)嶺西建設	浅水3番地31	058-323-0015	給水・排水
	(有)新生設備	政田字清口1378番地	058-323-7511	給水・排水
	瀬古水道(株)	上保1141-2	058-323-5227	給水・排水
	(有)高橋設備	早野195番地2	058-324-2448	給水・排水
	(株)日創	温井97-1	058-324-8071	給水
	(株)堀部工務店	仏生寺640番地1	058-324-4166	給水
	(有)マルイチ設備工業	数屋209番地の5	058-324-9533	給水
	(有)ムトウ建工	数屋49番地1	058-323-8161	給水・排水
	(有)吉田水道	十四条588番地	058-324-4826	給水・排水
	(株)白濁工業	八幡町旭304番地	0575-67-0289	給水・排水
	(有)タナ力設備	白鳥町中津屋447番地6	0575-82-2099	給水・排水
	(有)藤岡水道	八幡町相生714番地の2	0575-63-2868	給水・排水
(有)早川水道	乗政885番地	0576-26-2888	給水・排水	

井戸水メーターを設置しましょう。

問合せ先 営業課 計測係 ☎259-7518



- ・岐阜市では、より適正な下水料金算定を行うため、井戸水メーターの取付けを進めています。
- ・下水道へ井戸水を放流されている利用者の方で、井戸水メーターを設置されていない方に、郵送、訪問等でご案内させていただく場合があります。
- ・設置の際は、標準的な工事の範囲で、**岐阜市が費用を負担**します。
- ・マンション、アパートなどの集合住宅にも各部屋に井戸水メーターを設置することができます（建物所有者（大家）の方からの申請に限ります。）。

- ・井戸水メーターを設置されていないお客様は、井戸水放流量認定基準に基づき下水料金の算定を行っていますので、世帯人数や利用用途に変更があった場合は、上下水道料金センターへご連絡ください。
- ・また、井戸水ポンプを撤去されたり、散水のみになれるなど、井戸水を下水道へ放流されなくなった場合も、上下水道料金センターへご連絡ください。

問合せ先 上下水道料金センター ☎266-8835

環境にやさしい「りん酸肥料『岐阜の大地』」を使用してみませんか？

「岐阜の大地」の特徴

- ◆主要成分はリン酸カルシウム
 - ◆無臭
 - ◆作物にゆっくりと持続的に吸収
 - ◆発芽から収穫まで効果が持続
 - ◆雨で流出しにくいいため、川や海的环境に優しい
 - ◆アルカリ性の肥料で酸性土壌の改良に効果
- ※使用には、チッソ・カリの施肥が別途必要です。



下水処理の過程で回収した希少資源である「りん」を、肥料「岐阜の大地」として販売しています。水稻・野菜・果樹に使用でき、好評です。家庭菜園などでの作物育成に、ぜひご利用ください。

「JAぎふ」の資材販売店舗(15店舗)にて取扱い中
※詳細はホームページをご覧ください

問合せ先 施設課 ☎259-7515

ペットボトル水「清流 長良川の雫」を販売中です。

岐阜市の水道水のおいしさや観光のPRを目的に、長良川に育まれた水道原水を500mlのペットボトルに詰めた「清流 長良川の雫（しずく）」を製造しています。下記の施設で販売していますので、お土産や災害時の備蓄用にぜひご利用ください。

販売施設
岐阜市役所地下売店 ☎265-4141
柳ヶ瀬あい愛ステーション ☎216-0371
長良川うかいミュージアム ☎210-1555



問合せ先 上下水道事業政策課 庶務係 ☎259-7878

窓口のご案内

岐阜市上下水道料金センター 岐阜市明徳町10番地 杉山ビル1階

使用水量・使用料金について }☎266-8835 FAX269-3909
転出入時における上下水道の手続 }

営業時間 平日 午前8時30分～午後7時30分 土曜日 午前9時00分～午後5時30分
日曜日、祝日 午前9時00分～午後5時00分 ※12月29日から1月3日までは休業日です。

岐阜市上下水道事業部 岐阜市祈年町4丁目1番地 ☎259-7878(代表) FAX259-7522

道路で漏水を発見したとき.....☎259-7788	維持管理課
水道・下水料金について.....☎259-7516	営業課 料金・徴収係
助成金・融資あっ旋について.....☎259-7520	営業課 負担金・普及係
下水道事業受益者負担金について.....☎259-7520	営業課 負担金・普及係
家庭の水道、下水道の施工について.....☎259-7519	営業課 審査係、指導係
井戸水メーターについて.....☎259-7518	営業課 計測係
水道の本管工事について.....☎259-7513	上水道事業課
下水道の本管工事について.....☎259-7514	下水道事業課
水源地・配水池・下水処理場の工事について.....☎259-7515	施設課
水道水の水質相談.....☎259-7521	水質管理課 水道検査係

ホームページURL <http://www.city.gifu.lg.jp/water/>

開庁時間 平日 午前8時45分～午後5時30分
※土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から1月3日までは開庁日です。ただし、道路で漏水を発見された場合や下水の詰まり処理など緊急を要する場合は、維持管理課（☎259-7788）へご連絡ください。