

仕様書

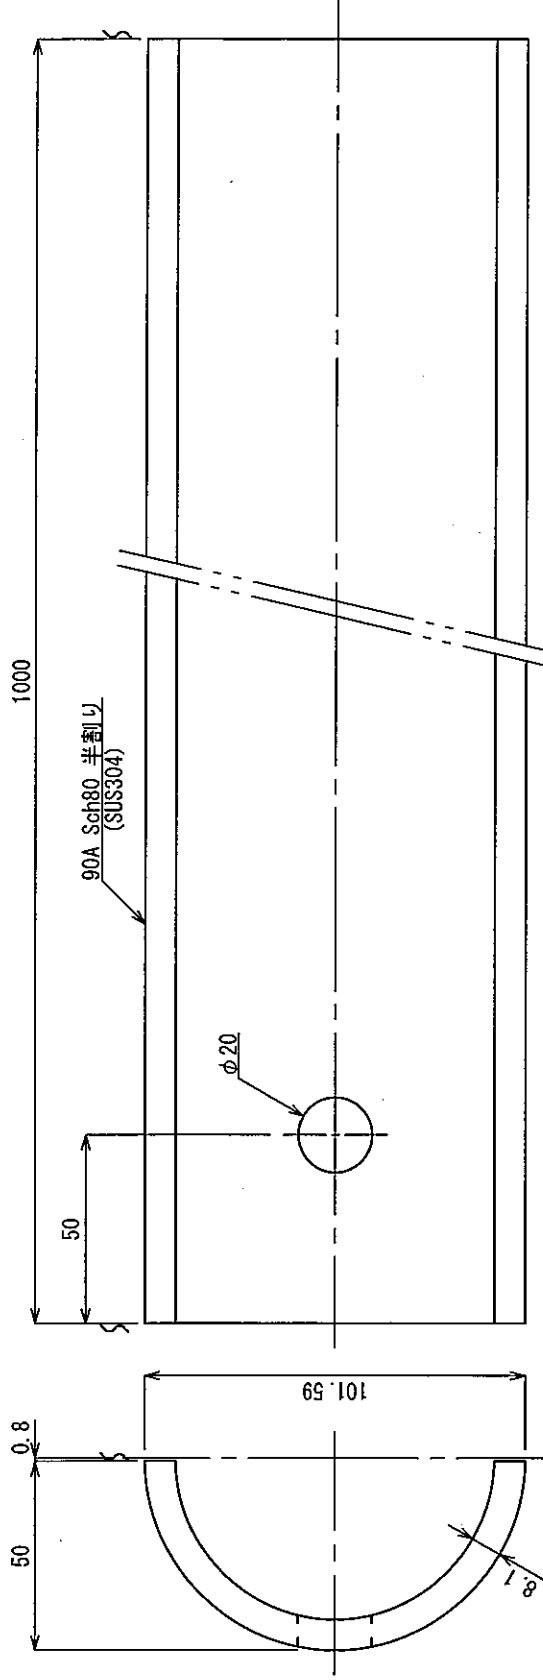


図1 ボイラ水管用プロテクタ

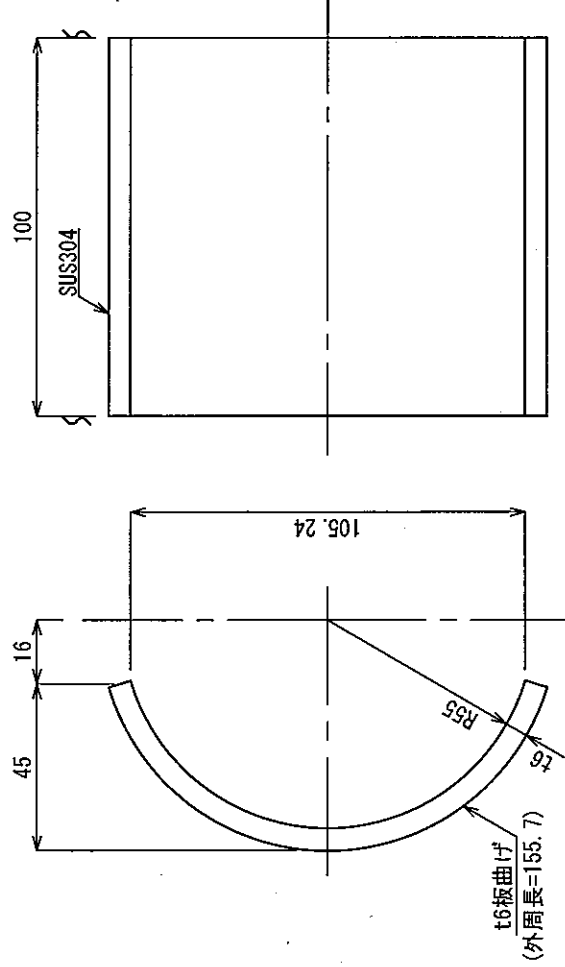


図2 プロテクタ用バンド

名 称	形状	材質	数量
1 ボイラ水管用プロテクタ	図1参照	SUS304	8本
2 プロテクタ用バンド	図2参照	SUS304	30個

特記事項

1. プロテクタはパイプ半割切断とする。
2. 内面にスパッタ等が付着した場合は除去すること。
3. カット面はグラインダ等によりバリを取り、平面に仕上げること。
4. 各部バリ取りを行うこと。
5. 指示無き角部は00.1程度の面取りを施すこと。
6. 見本を製作し、市担当者の承諾を得た後、量産すること。

〈納入場所〉 岐阜市芥見6丁目368番地 環境部 東部クリーンセンター
 〈納 期〉 令和8年1月20日
 〈担 当〉 岐阜市東部クリーンセンター 木村 TEL 243-1151